

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

16.04.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7512 от 16.04.2024

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, (точки отбора: 1. пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды; 2. МБОУ Иловлинская СОШ № 2, ул. Спортивная, д. 5, кран на пищеблоке; 3. ул. Больничный городок, ГБУЗ "ЦРБ", кран в/в - водопроводный колодец; 4. Здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62- кран в/в-гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 02.04.2024 11:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 02.04.2024 14:30

9. Код работы: ПК.3439.1-4

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

12. Дополнительные сведения: - _____
Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 793

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 794

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5


Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 795

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 7 стр. 8

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 796

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 04.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 928

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Водородный показатель, рН	ед. рН	7,4	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток ³	мг/дм ³	264	26	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	3,5	0,5	7,0 ⁴	ГОСТ 31954-2012 (п. 4)
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	1,1	0,2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ⁵	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Фенолы (общие и летучие) ⁶	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001 <г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.13

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись 
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

Наименование пробы(образца): 2.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 929

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1


Наименование пробы(образца): 3.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 930

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 931

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Сг-Со) шкале цветности, 21°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

³ показатель Сухой остаток соответствует показателю Общая минерализация


⁴ Согласно ГОСТ 31865-2012 "Вода. Единицы жесткости", единица измерения жесткости - градус жесткости (°Ж), величина которого соответствует 1 мг- экв./л.

⁵ показатель Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) соответствует показателю ПАВ анионоактивные (суммарно)

⁶ показатель Фенолы (общие и летучие) соответствует показателю Гидроксибензол (фенол)
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 05.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7512 ОТ 16.04.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1-4, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико-химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

_____ 
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам, аккредитации
и лицензированию деятельности

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

16.04.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1071 от 16.04.2024

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, (точки отбора: 1. пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды ; 2. МБОУ Иловлинская СОШ № 2, ул. Спортивная, д. 5, кран на пищеблоке; 3. ул. Больничный городок, ГБУЗ "ЦРБ", кран в/в - водопроводный колодец; 4. Здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62- кран в/в-гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 02.04.2024 11:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 02.04.2024 14:30

9. Код работы: ПК.3439.1-4

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

12. Дополнительные сведения: - _____

Изготовитель: - _____

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник

Условия хранения: - _____

Другие сведения: - _____

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись



Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.3439.1-4

Дата поступления в лабораторию: 02.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 793

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 794

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 795

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5


Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 796

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 04.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1071 ОТ 16.04.2024г.

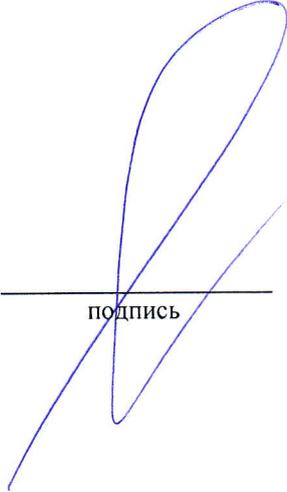
(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения №1-4, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим показателям (колифаги) **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

_____ 
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

27.04.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8793 от 27.04.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2024 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2024 13:55

9. Код работы: ПК.4172.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. стр.

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зогова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4172.1

Дата поступления в лабораторию: 19.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 930

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 22.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.4172.1

Дата поступления в лабораторию: 19.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1108

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Cr-Co) шкале цветности, 21°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 23.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

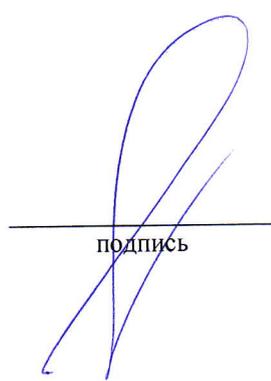
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8793 ОТ 27.04.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный,6 (резервуар чистой воды) по физико- химическим, микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

_____ 
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам, аккредитации
и лицензированию деятельности

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

27.04.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1245 от 27.04.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2024 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2024 13:55

9. Код работы: ПК.4172.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ подпись _____ Зотова Т. В.
Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4172.1

Дата поступления в лабораторию: 19.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 930

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 22.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12450Т 27.04.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный,6 (резервуар чистой воды) по микробиологическим показателям (колифаги) **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области

должность

Ломоносов А.Е.
ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ



С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

27.04.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2786 от 27.04.2024

1. Наименование пробы (образца): 4-5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, (точка отбора: 4. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - Резервуар чистой воды); 5. р. п. Иловля, МБОУ Иловлинская СОШ № 2, ул. Спортивная, д. 5. кран на пищеблоке)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.04.2024 10:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.04.2024 14:10

9. Код работы: ПК.4206.1-2

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. стр.

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____  Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4206.1-2

Дата поступления в лабораторию: 22.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 931

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 932

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 24.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.4206.1-2

Дата поступления в лабораторию: 22.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1118

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Наименование пробы(образца): 5.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1119

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Сг-Со) шкале цветности, 22°C

²измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 25.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8786 ОТ 27.04.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды систем централизованного питьевого водоснабжения №4-5, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико-химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

подпись

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник
Условия хранения: _____ - _____
Другие сведения: _____ - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4206.1-2

Дата поступления в лабораторию: 22.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 931

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 932

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 24.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1244 ОТ 27.04.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения №4-5, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим показателям (колифаги) **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области

должность

Ломоносов А.Е.
ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

02.05.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0013 от 02.05.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2024 13:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2024 15:50

9. Код работы: ПК.4270.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____  Зотова Т. В.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4270.1

Дата поступления в лабораторию: 23.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 941

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 26.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.4270.1

Дата поступления в лабораторию: 23.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1141

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	2 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Сг-Со) шкале цветности, 20°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 25.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному единичному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

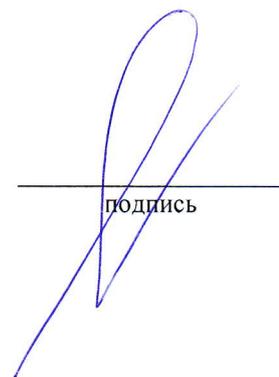
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9013 ОТ 02.05.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный, 6 (резервуар чистой воды) по физико- химическим, микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области

должность

Ломоносов А.Е.
ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам, аккредитации
и лицензированию деятельности

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1308 от 05.05.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2024 13:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2024 15:50

9. Код работы: ПК.4270.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____ -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4270.1

Дата поступления в лабораторию: 23.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 941

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 26.04.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1308 ОТ 03.05.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный,6 (резервуар чистой воды) по микробиологическим показателям (колифаги) **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО


_____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам, аккредитации
и лицензированию деятельности

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись И. О. Фамялия

05.05.2024
дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1320 от 05.05.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2024 12:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2024 14:15

9. Код работы: ПК.4469.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: - _____

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: - _____

Другие сведения: - _____

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4469.1

Дата поступления в лабораторию: 26.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 966

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.05.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1320 ОТ 03.05.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный,6 (резервуар чистой воды) по микробиологическим показателям (колифаги) **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО


_____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. Карчава

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

03.05 .2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9192 от 03.05 .2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 20-Ф ПК от 07.02.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды (точка отбора: 1. р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2024 12:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2024 14:15

9. Код работы: ПК.4469.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____ -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.4469.1

Дата поступления в лабораторию: 26.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 966

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.05.2024

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.4469.1

Дата поступления в лабораторию: 26.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1176

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Сг-Со) шкале цветности, 21°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.05.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9172 ОТ 03.05.2024г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный, 6 (резервуар чистой воды) по физико- химическим, микробиологическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

_____ 
подпись